


	Vår 2011	Vår 2012	Höst 2012	Vår 2013	Höst 2013	Vår 2014	Höst 2014	Vår 2015	Vår 2016	2016 Juli	2016 Nov	2017 mars
Turbiditet FNU (Grumlighet) FNU (x10)	14	8,3	14	40	31	61	21	35	21	14	6,8	0,2
Klorid, Cl mg/liter	34	35	33	39	34	37	40	41	42	44	32	50
Mangan, Mn mg/100 liter	5	2	4	1	3	14	7	8	3	3	2	2
Natrium, Na mg/liter	59	54	64	65	62	73	68	70	71	73	67	81
Järn, Fe mg/100 liter	17	6	20	41	32	54	29	38	17	18	6	5

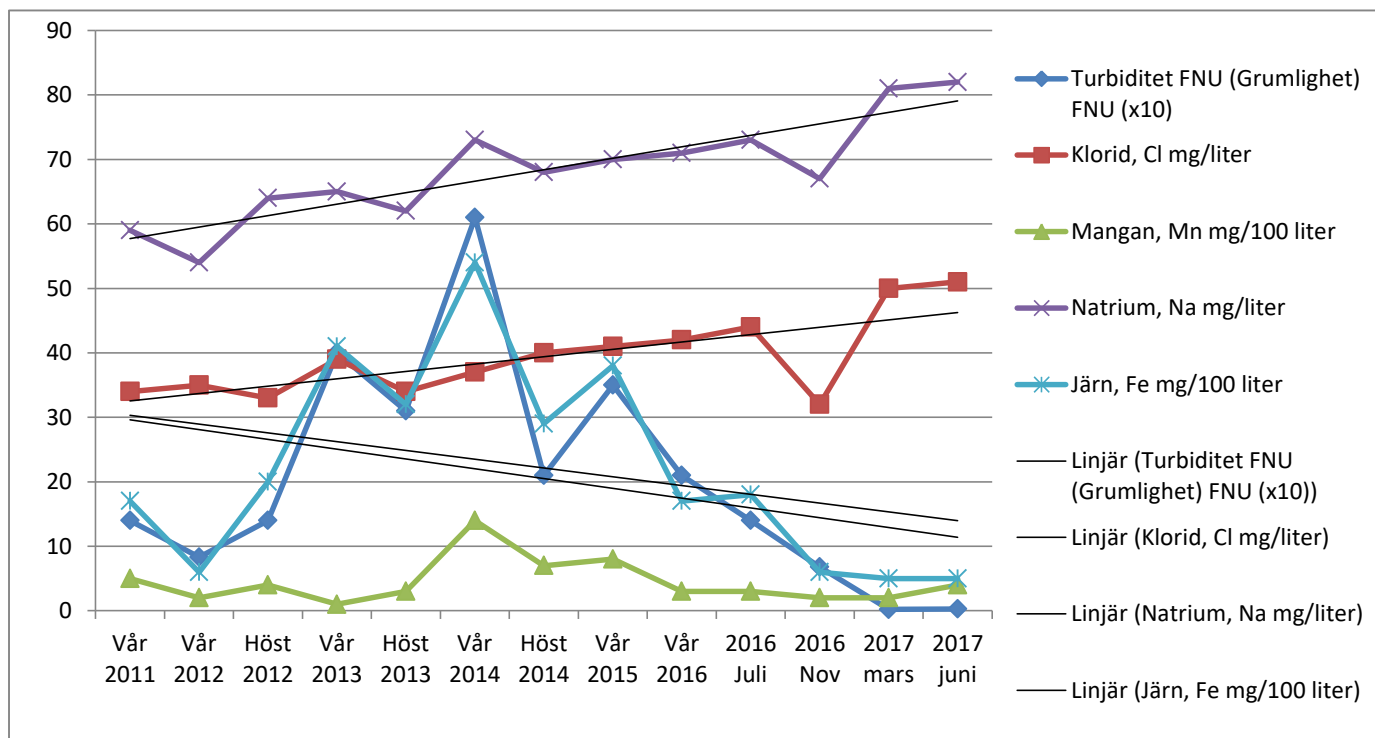

Vid 3 FNU kan man se grumlighet

Klorid över 100 mg/liter = små rörsador. 300 ger smak

Natrium över 100 mg/liter är anmärkningsvärt

Järn bör vara under 50 mg/liter, men inga hälsorisker.

Mangan kan bilda avlagringar som kan missfärga tvätt

2017 juni

0,25

51

4

82

5