


	Vår 2014	Höst 2014	Vår 2015	Vår 2016	2016 Juli	2016 Nov	2017 mars	2017 juni	2017 aug	2017 nov	2018 april
Klorid, Cl mg/liter	37	40	41	42	44	32	50	51	54	58	53
Natrium, Na mg/liter	73	68	70	71	73	67	81	82	78	87	80

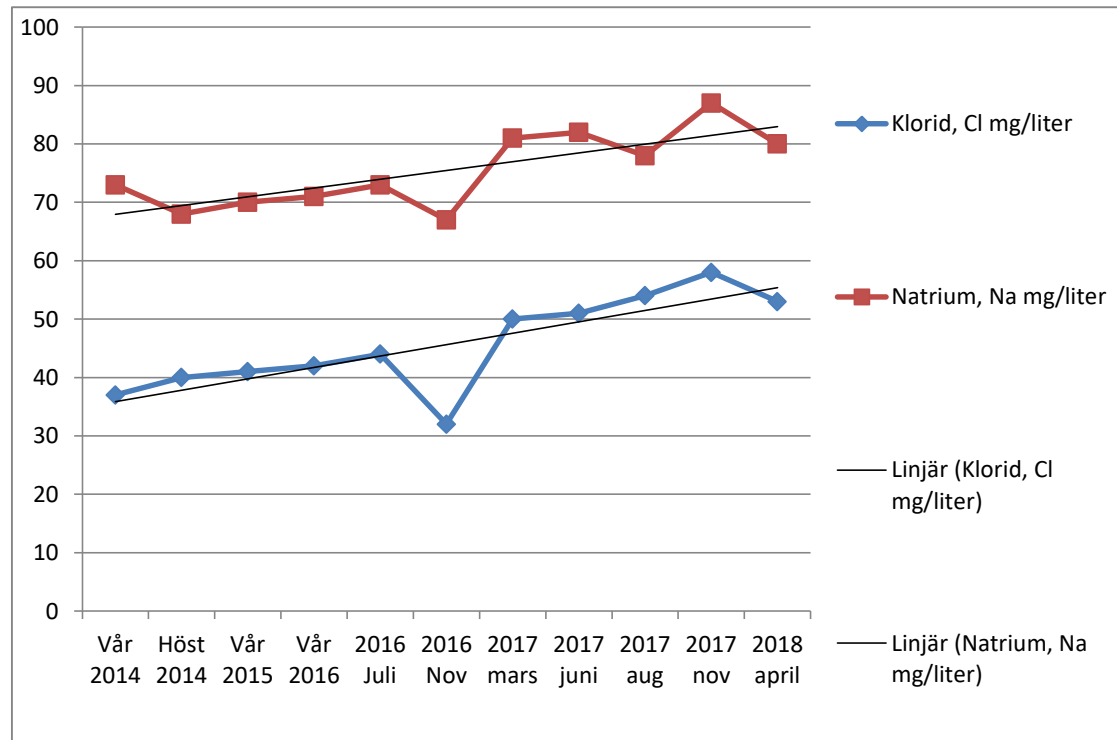

Klorid över 100 mg/liter = små rörsckador. 300 ger smak

Natrium över 100 mg/liter är anmärkningsvärt