


	2021mars	2021juni	2021aug	2021nov	2022 mars	2022 juni	2022 sept	2023 m<rs	2023 juni	2023 aug	2023 dec	2024mars
Klorid, Cl mg/liter	76	48	64	73	73	65	61	67	60	60	87	71
Natrium, Na mg/liter	100	86	87	110	100	93	95	99	95	90	110	94

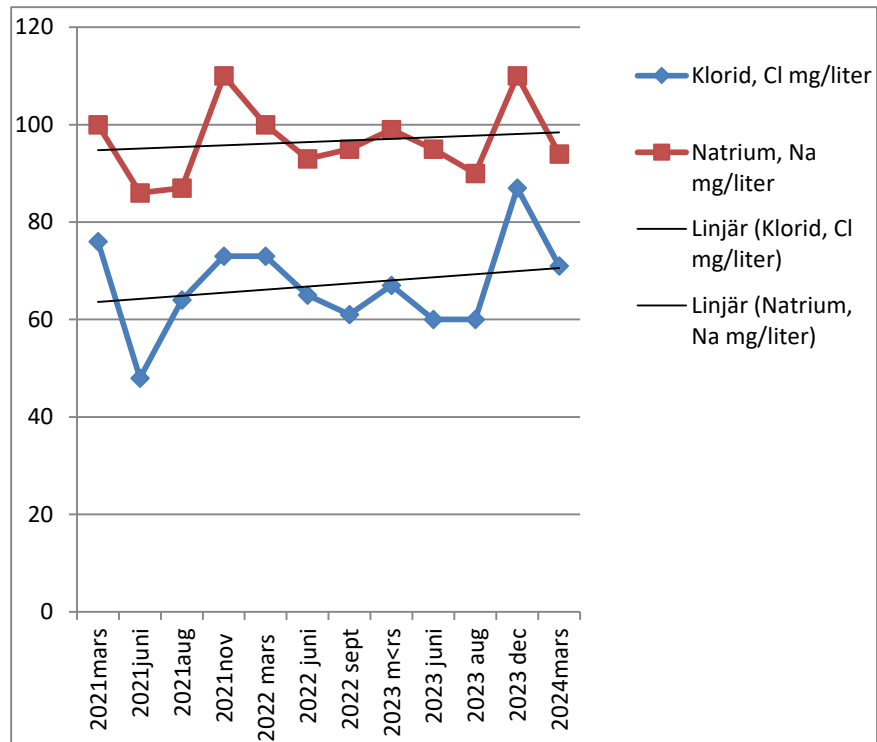

Klorid över 100 mg/liter = små rörskador. 300 ger smak

Natrium över 100 mg/liter är anmärkningsvärt