


	2020mars	2020nov	2021mars	2021juni	2021aug	2021nov	2022 mars	2022 juni	2022 sept	2023 m<rs	2023 juni
Klorid, Cl mg/liter	63	64	76	48	64	73	73	65	61	67	60
Natrium, Na mg/liter	93	96	100	86	87	110	100	93	95	99	95

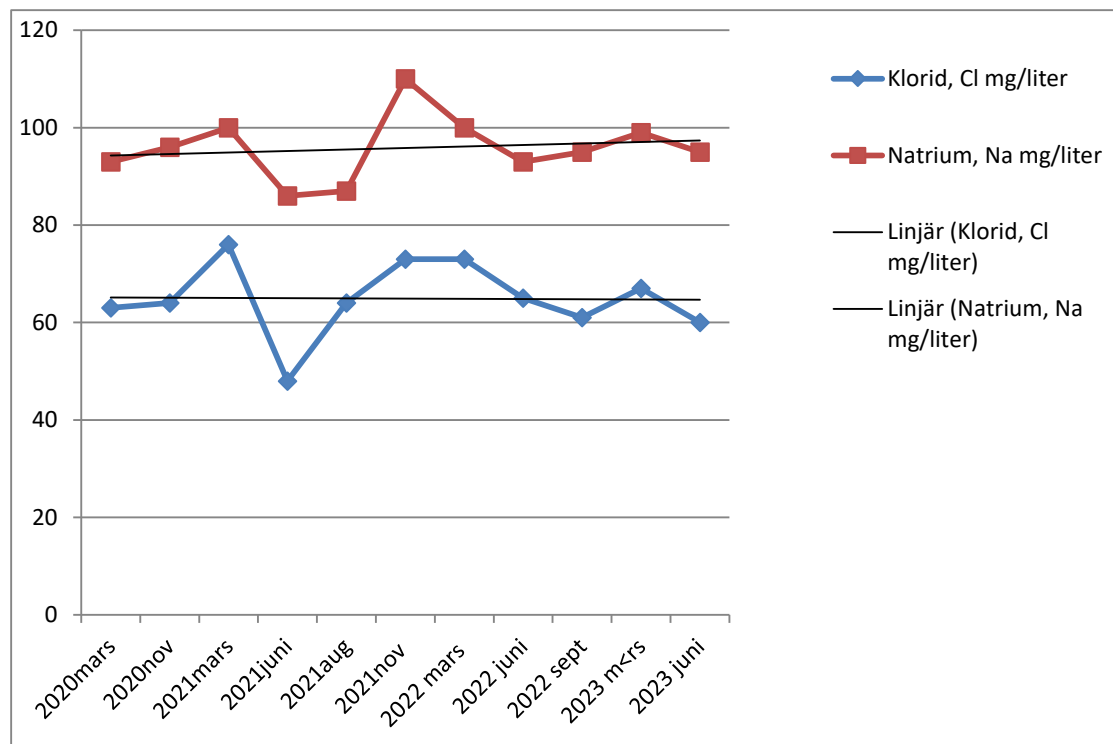

Klorid över 100 mg/liter = små rörsckador. 300 ger smak
Natrium över 100 mg/liter är anmärkningsvärt