


	2023 m<rs	2023 juni	2023 aug	2023 dec	2024mars	2024sept	2024okt	2025mars	2025sept
Klorid, Cl mg/liter	67	60	60	87	71	61	63	64	72
Natrium, Na mg/liter	99	95	90	110	94	96	98	97	99

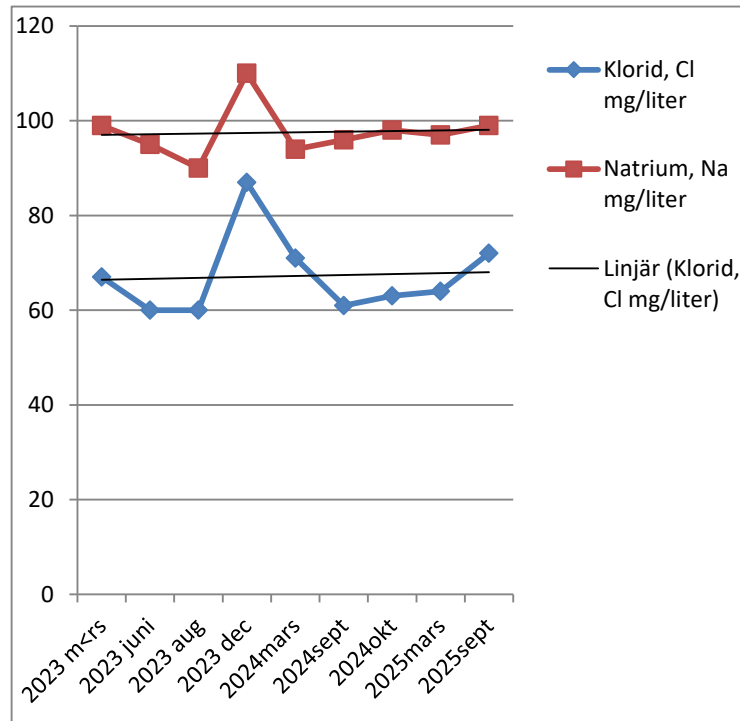

Klorid över 100 mg/liter = små rörskad. 300 ger smak
Natrium över 100 mg/liter är anmärkningsvärt