
	2023 mars	2023 juni	2023 aug	2023 dec	2024mars	2024sept	2024okt	2025mars	2025sept	2025 dec	2026 mars	2026 juni	2026 sept
Klorid, Cl mg/liter	67	60	60	87	71	61	63	64	72	74	71	59	64
Natrium, Na mg/liter	99	95	90	110	94	96	98	97	99	99	99	89	95

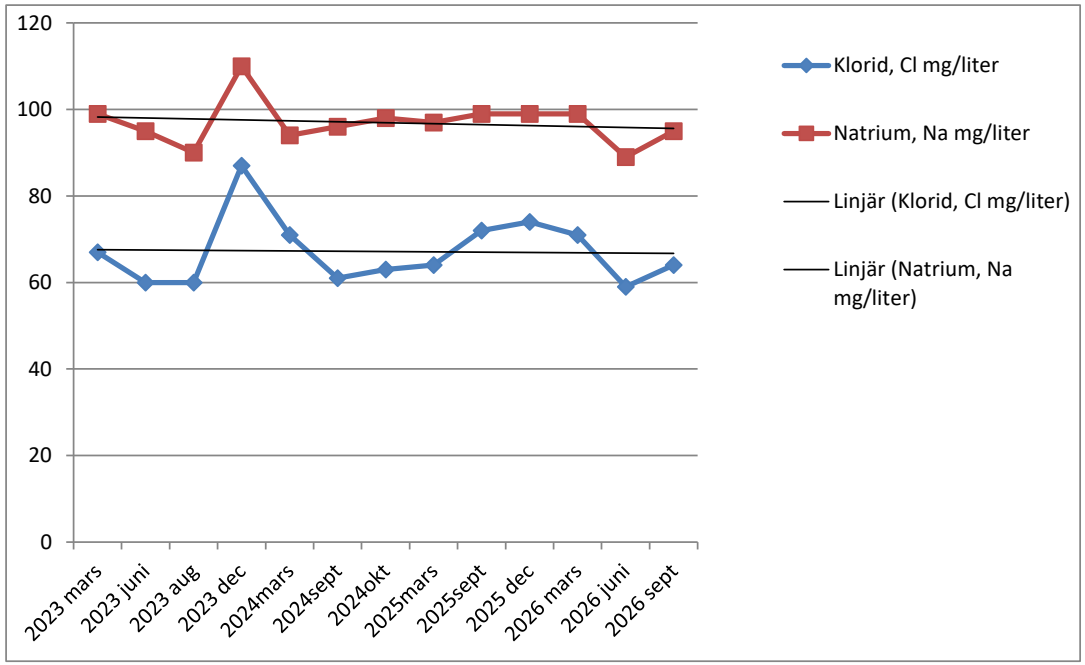

Klorid över 100 mg/liter = små rörskador. 300 ger smak
Natrium över 100 mg/liter är anmärkningsvärt